

LEGENDA

Vincoli di polizia idraulica

- Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale di ampiezza pari a 10 metri a partire dal piede arginale esterno o, in mancanza di argine, dalla sommità della sponda incisa (Normativa riferimento: R.D. n. 523/1904, d.g.r. 23/10/2015 n. 4229 e smi)
- Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore (in tratteggio corso d'acqua tombinato), di ampiezza pari a 10 metri a partire dal piede arginale esterno o, in mancanza di argine, dalla sommità della sponda incisa (Normativa riferimento: NTA Studio del Reticolo idrico Minore di Cesate)

DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE rev. 2022

Ambito territoriale RP - Reticolo principale di pianura e di fondovalle

- Area allagabile - scenario di pericolosità/probabilità di evento frequente (P3/H)
- Area allagabile - scenario di pericolosità/probabilità di evento raro (P1/L)


Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

- Zona di tutela assoluta captazioni ad uso idropotabile (Normativa riferimento: D. lgs. n.152/2006 art.94)
- Zona di rispetto captazioni ad uso idropotabile - criterio geometrico (Normativa riferimento: D. lgs. n.152/2006 art. 94 - d.g.r. n.7/12693 del 10/04/2003)

Vincoli derivanti dal PTR

- Vasca volano Torrente Guisa - Progetto di Regione Lombardia e Provincia di Milano

- Confine comunale

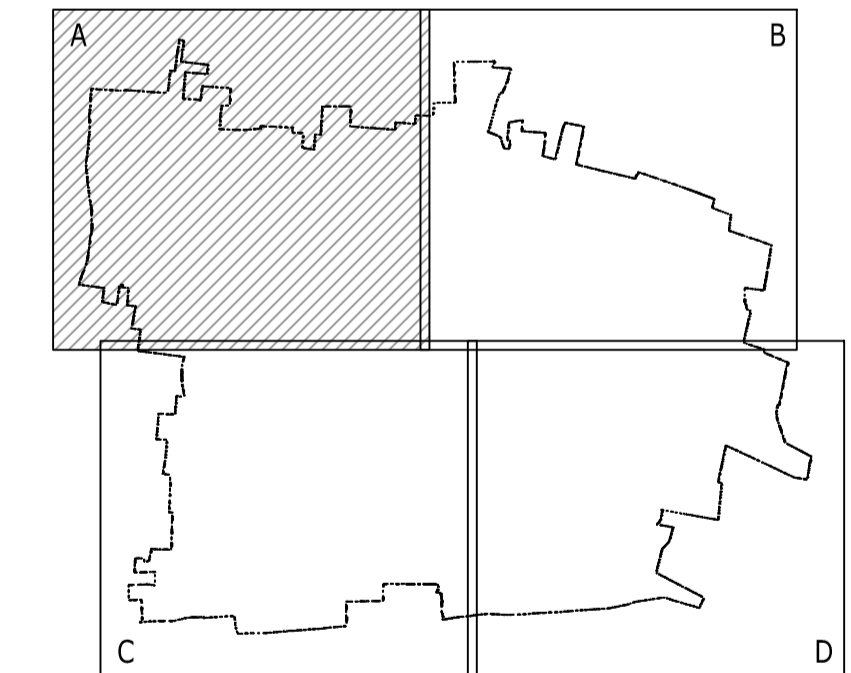

0150760014/15

REDATTORE Via Favero 2 22079 Villa Guardia CO Tel. 031-9007224 mail studio@geofrati.it		VISTO REDATTORE 	
COMMITTENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESATE (Provincia di Milano)		VISTO COMMITTENTE 	
DATA EMISSIONE Gennaio 2009	TAVOLA 8A	SCALA 1:2.000	
PROGETTO ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO			
OGGETTO Carta dei vincoli			
REV./A Gennaio 2017 Maggio 2023	DATA Gennaio 2017 Maggio 2023	NOTE REVISIONE Aggiornamento Studio Geologico per Variante al PGT Aggiornamento Studio Geologico per Variante al PGT	